



НСК Коммуникации Сибири

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "НСК Коммуникации Сибири"

_____ С. В. Давыдов

« ____ » _____ 2018 г.

ТЕРМОГИГРОМЕТР МГП-СС ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АМСГ.413614.100 ПС

Содержание

1	Основные сведения об изделии.....	2
1.1	Термогигрометр МГП-СС.....	2
1.2	Назначение.....	2
1.3	Изготовитель.....	2
2	Основные технические данные.....	2
3	Комплектность.....	3
4	Устройство и работа.....	3
5	Подготовка и использование изделия.....	3
5.1	Подготовка изделия к первому использованию.....	3
5.2	Использование изделия.....	4
6	Техническое обслуживание изделия.....	4
7	Хранение и транспортирование.....	5
8	Гарантия изготовителя.....	5
9	Свидетельство о приемке.....	5
10	Особые отметки.....	6

Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации является документом, отражающим сведения о характеристиках и способах эксплуатации изделия "Термогигрометр МГП-СС".

1 Основные сведения об изделии

1.1 Термогигрометр МГП-СС

Заводской № серии _____

Дата изготовления « » _____ 20 г.

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями технической документации ООО "НСК Коммуникации Сибири".

1.2 Назначение

Термогигрометр МГП-СС, предназначен для измерения температуры и влажности. Подключается к оборудованию ППКОПиУ МГП-СС через интерфейс RS-485.

1.3 Изготовитель

ООО "НСК Коммуникации Сибири", 630099, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 16, оф. 312.

Тел/факс: +7 (383) 363-34-42, E-mail: info@nsc-com.com, сайт: www.nsc-com.com

2 Основные технические данные

Таблица 2.1 – Основные технические данные

№пп	Параметр	Значение
1.	Сетевые протоколы	RS-485
2.	Диапазон измерения температур, °С	-40...+80°С
3.	Точность измерения температуры	±0,5 °С
4.	Диапазон измерения влажности, %	0...100%
5.	Точность измерения влажности	±2 % RH
6.	Материал корпуса, цвет	Пластмасса, белый
7.	Электропитание	<ul style="list-style-type: none"> номинальное напряжение питания 12 В максимальный ток потребления от источника питания 12 В – не более 25 мА
8.	Габариты, мм (ВхШхГ)	40x56x56
9.	Вес, кг	Не более 50 г

Изделие не содержит драгоценных материалов.

3 Комплектность

В комплект поставки изделия - Термогигрометр МГП-СС, входят:

Таблица 3.1 – Комплектность основной поставки

№ пп	Наименование изделия	Количество
1.	Термогигрометр МГП-СС	1 шт.
2.	Паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.

4 Устройство и работа

Общий вид изделия представлен на рисунке 4.1



Рисунок 4.1 – Общий вид Термогигрометра МГП-СС

5 Подготовка и использование изделия

5.1 Подготовка изделия к первому использованию

- 1) Провести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии механических повреждений и загрязнений.
- 2) Открыть изделие повернув его верхнюю часть против часовой стрелки.

Подключить контакты:

"Vin" – питание 12В,

"G" - Общий,

"A" - линия А интерфейса RS-485,

"B" - линия В интерфейса RS-485

к ППКОПиУ МГП-СС с помощью штекера RJ-45, Рисунок 5.1, в соответствии с Таблицей 5.1

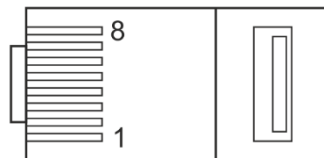


Рисунок 5.1 – Штекер интерфейса RS-485

Таблица 5.1 – Наименование контактов интерфейса RS-485

Номер контакта	Наименование контакта
1	RS-485 B1
2	RS-485 A1
3	
4	Общий (-)
5	Питание (+12 В)
6	Общий (-)
7	RS-485 B2
8	RS-485 A2

В меню ППКОПиУ в разделе "Устройства", задать адрес для изделия.

5.2 Использование изделия

Монтаж изделия производить в соответствии с рекомендациями к подключаемому оборудованию.

6 Техническое обслуживание изделия

В зависимости от мест монтажа изделия, может потребоваться установление периодичности для процедуры проверки и удаления пыли для корректной работы изделия.

7 Хранение и транспортирование

- 7.1 Хранение оборудования должно производиться по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 на складах изготовителя и потребителя.
- 7.2 Условия транспортирования изделия по климатическим факторам внешней среды должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 7.3 После транспортировки при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, непосредственно перед установкой на эксплуатацию, изделие должно быть выдержано без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями по ГОСТ 15150.
- 7.4 При хранении и транспортировании изделия должны быть обеспечены условия, предохраняющие его от механических повреждений, нагрева, попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.

8 Гарантия изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, описанных в руководстве, условий транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
- 8.3 Расчетный срок службы - 5 лет, но не более 6 лет с даты изготовления.

9 Свидетельство о приемке

Изделие Термогигрометр МГП-СС, АМСГ.413614.100

Заводской № серии _____

изготовлено в соответствии с требованиями технической документации ООО "НСК Коммуникации Сибири", соответствует требованиям технической документации и признано годным к эксплуатации.

М.П.

подпись представителя ОТК

расшифровка подписи

« ____ » _____ 20__ г.

10 Особые отметки